

Sikker malkning – undgå medicinrester i mælken

Medicinrester i mælk forebygges gennem gode rutiner og en plan om mærkning, registrering og framalkning af behandlede køer

1. MÆRKNING – Kun mærkede køer må behandles



Køerne skal mærkes før behandling

- Viser en ko tegn på sygdom, skal den altid afmærkes.
- Afmærk altid behandlede goldkøer.

Sæt altid bånd på begge bagben



- Et bånd kan falde af.
- Et enkelt bånd kan overses under malkning.

Mærk tydeligt

AMS besætninger skal koen mærkes enten med

- synligt bånd på halen eller
- bånd på begge bagben.

2. REGISTRERING – Uheld skyldes ofte misforståelser

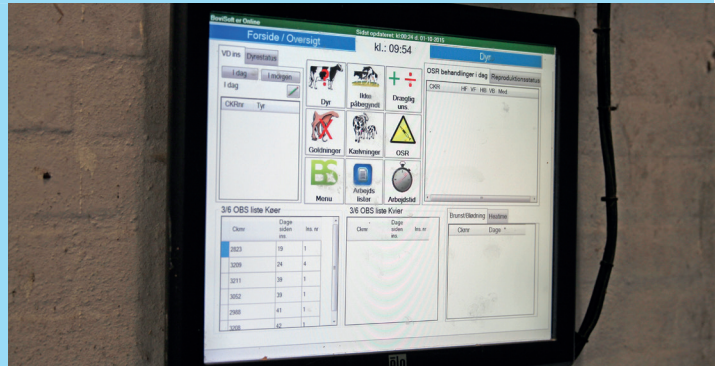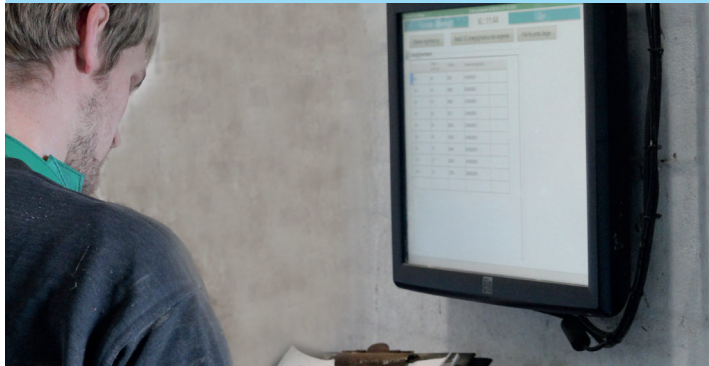

Ved behandling skal al medicin registreres

- Registrering i management program eller
- Registrering i journal.

Synlighed om framalkning

Gør det synligt for alle, at

- koen er i behandling og
- ikke må malkes med.

Ved ændringer skal tavlen straks opdateres.

Ved AMS eller management program

- Indtast framalkning før behandling.
- Indtast tidsubegrænset tilbageholdelsestid.
- Aktiv tilmelding, når koen er rask og tilbageholdelsestiden er overholdt.

3. BEHANDLING



Korrekt yverbehandling

Sørg for følgende inden behandling af yver:

- Brug handsker.
- At yveret er rent.
- Sprit pattespidsen af.

Korrekt injektion

- Det korrekte injektionssted er midt på halsen og vinkelret på huden.
- Doser i forhold til koens vægt.

Korrekt bortskaffelse efter behandling

- Kanyler skal i kanyleboks.
- Sprøjte, tomme medicinflasker og intramammarier skal i affaldsbeholder til medicin.

4. FRAMALKNING



Spandmaskinen

- Framalkning bør foretages med rødmærket spand med separat rødmærket malkesæt og pulsator, som vakuumforsynes fra pulsatorledningen (aldrig mælkeledningen).
- Brug kun spandmaskinen til behandlede køer.

Malkesættet

Rengør:

- Malkesæt.
- Mælkeslanger.
- Andet udstyr der har været i kontakt med mælken, inden malkesættet placeres i vaske-manchetterne.

Hvis uheldet er ude

- Opsæt et synligt STOP-skilt på tanken.
- Kontakt dit mejeri.
- Bortskaf kasseret mælk korrekt.
- Vask tanken før ibrugtagning.

Medicin accepteres ikke i mælk. Det forårsager store tab på dit mejeri og skader kvægbrugets image
mælkevalitet.dk

SEGES
INNOVATION